

43 / 1010

RE858415502SK



8003041219

Číslo Zmluvy o pripojení



DODATOK č.1 k Zmluve o pripojení

kategória - MIMO DOMÁCNOSŤ – odber plynu do 60 tis. m³/rok

SPP -

I. Zmluvné strany

1. Prevádzkovateľ distribučnej siete:

Obchodný názov:

Zastúpený:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

SWIFT/BIC:

Telefón:

SPP – dist...

Ing. Marek Sterko, technik pre pripojenie do DS - senior

Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava

35910739

SK2021931109

Bankové spojenie: VÚB, a. s. Bratislava

IBAN: SK74 0200 0000 0000 0111 9353

SUBASKBX

0850 269 269

a

2. Identifikačné a kontaktné údaje žiadateľa:

Obchodný názov:

Osoba oprávnená konať za žiadateľa:

Bankové spojenie:

IČO:

DIČ:

Sídlo žiadateľa

Okres:

Mesto:

PSČ:

Ulica:

Číslo domu:

Krajské múzeum v Prešove

* PhDr. Ľuboslav Hegner, Ph.D.

SK9581800000007000519023 SPSRSKBA

Štátna pokladnica

37781278

2021481825

Prešov

Prešov

08001

Hlavná

2985/86

Korešpondenčná adresa

Totožná s adresou trvalého bydliska alebo sídla

Kontakt

Telefonický kontakt:

0908043252

Email:

krajskemuzeumpo@gmail.com

Zaslanie vyjadrenia

Preferované zaslanie:

Poštou

Prosím, prečítajte si informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, a poučenie o Vašich právach v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov a o ich uplatnení na: www.spp-distribucia.sk/sk_gdpr



ON-LINE FORMULÁRE
www.spp-distribucia.sk



ZÁKAZNÍCKA LINKA
0850 269 269



SPP - distribúcia, a.s.
MLYNSKÉ NIVY 44/b
825 11 BRATISLAVA



pripajanie@distribuciaplynu.sk



oplyne.info

SPP - distribúcia, a.s., IČO: 35 910 739.

II. Predmet dodatku.

Zmluvné strany uzavreli dňa 19.12.2019 Zmluvu o pripojení evidenčné číslo 8003041219 (ďalej len „zmluva“), ktorej predmetom je pripojenie odberného plynového zariadenia žiadateľa o pripojenie (odberateľa plynu) k distribučnej sieti prevádzkovateľa distribučnej siete.

III. Zmeny v Zmluve.

Zmluvné strany sa dohodli na zmenách Zmluvy špecifikovanej v bode II. tohto dodatku nasledovne:

Zmluvné strany sa dohodli na zmene technických podmienok pripojenia, ktoré sú prílohou a neoddeliteľnou súčasťou predmetnej zmluvy. Nové technické podmienky vyhotovené dňa 30.01.2020 sú prílohou tohto dodatku.

IV. Záverečné ustanovenia.

Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu všetkými zmluvnými stranami. Tento dodatok sa vyhotovuje, po jednom rovnopise pre každú zmluvnú stranu.

v.r.

v.r.

V Bratislave

Dňa:

Žiadateľ o pripojenie

V

PREŠOV

Dňa:

24.1.2020

Prílohy

Krajské múzeum v Prešove (2).pdf
Technické podmienky pripojenia
Zaslanie návrhu dodatku bez zmeny žiadateľa
Vyjadrenie - Dodatok

Prosím, prečítajte si informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, a poučenie o Vašich právach v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov a o ich uplatnení na: www.spp-distribucia.sk/sk_gdpr



ON-LINE FORMULÁRE
www.spp-distribucia.sk



ZÁKAZNÍCKA LINKA
0850 269 269



SPP - distribúcia, a.s.
MLYNSKÉ NIVY 44/b
825 11 BRATISLAVA



pripajanie@distribuciaplynu.sk



oplyne.info

SPP - distribúcia, a.s., IČO: 35 910 739.



Vyjadrenie k žiadosti o pripojenie odberného plynového zariadenia do distribučnej siete

kategória - MIMO DOMÁCNOSŤ – odber plynu do 60 tis. m³/rok - (Právnická osoba)

SKSPDIS070910038680

8003041219

Miesto dodávky (POD)

Evidenčné číslo

Žiadateľ o pripojenie:

Obchodné meno: **Krajské múzeum v Prešove**
 Sídlo: Hlavná 2985/86, 08001 Prešov
 IČO: 37781278
 IČ DPH:
 DIČ: 2021481825

Prevádzkovateľ distribučnej siete:

SPP - distribúcia, a.s.
 Mlynské nivy 44/b
 825 11 Bratislava
 IČO: 35910739, Zápis v Obchodnom registri:
 Okresný súd Bratislava 1, oddiel: SA, vložka č. 3481/B

Odborné miesto:

Hlavná

Ulica

456/5

Parcelné číslo

Prešov

Obec / Mesto

Prešov

Katastrálne územie

Pripojenie do distribučnej siete v termíne platnosti Zmluvy o pripojení je možné po splnení nasledovných technických podmienok pripojenia (TPP):
 Typ pripojenia: preložka (predĺženie) PP

1. Špecifikácia zariadení, ktoré je potrebné vybudovať (osadiť) k pripojeniu OPZ do DS:**1.1 Pripojovací plynovod (PP) - prípojka:**

- stav: existujúci PP
- investor zmien (preložky): žiadateľ o pripojenie (Krajské múzeum v Prešove)
- parametre PP: STL DN32 OC (ID: 1419728) pred p.č.456/5 k.ú. Prešov; PN max 100 kPa (min 50kPa)
- umiestnenie PP: v zemi (pod zemských povrchom) v úrovni DS, nadzemná (zvislá) časť PP ukončená na pozemku p.č.456/5
- hlavný uzáver plynu (HUP): umiestnený na konci PP
- preložka: PP je potrebné upraviť nasledovne:
 - predĺžiť na hranicu pozemku p.č.456/5, na základe požiadavky žiadateľa
 - HUP po predĺžení PP bude vo vzdialenosti cca 6,0m od pripojenia k DS
- iné podmienky: nevyžaduje sa

1.2 Meracia zostava (MaZ):

- stav: neexistujúca, je potrebné osadiť
- investor MaZ: žiadateľ o pripojenie (Krajské múzeum v Prešove)
- dodávka a montáž (plynomer): oprávnený pracovník SPP – distribúcia, a.s. (PDS)
- umiestnenie MaZ: v mieste osadenia HUP tak, aby skrinka bola otvárateľná a prístupná z verejného priestranstva
- požadovaný hodinový odber: 18 m³/hod.
- izolačný spoj: je potrebné osadiť za HUP v smere prúdenia plynu
- skrinka: priestor skrinky musí umožniť bezpečnú montáž a demontáž plynomeru a celého príslušenstva bežným náradím; bezpečné a jednoduché osadenie montážnej plomby MZ; skrinka musí umožňovať bezproblémové ovládanie HUP
- doplnujúce požiadavky:
 - Plynomer: membránový BK-G16MT, DN40, rozstup otvorov 280mm
 - Tlak na meraní 2 kPa

Meraciu zostavu požadujeme umiestniť na hranici pozemku bezprostredne za samostatný HUP do samostatnej skrinky MaR, prístupnej z verejného priestranstva (na hranici pozemku, resp. na fasáde objektu). Meraciu zostavu na OPZ odberateľa, pripravenú v zmysle tu uvedených požiadaviek, dodá a namontuje SPP - distribúcia, a.s.. SPP-distribúcia, a.s. si vyhradzuje právo zmeny navrhutej meracej zostavy.

Doplnujúce požiadavky:

V časti meranie požadujeme:

- Meranie realizovať bez obtoku plynomera
- Pred a za plynomer osadiť plynotesné uzávery, umožňujúce výmenu meradla – prednostne guľový uzáver DN40
- Na vstupnom a výstupnom pripájacom potrubí plynomera použiť 2 ks a. 3ks závitových kolien DN40, resp. flexibilnú hadicu, z dôvodu prispôsobenia rozstupu a výšky otvorov
- Ukazovací tlakomer v kovovom puzdre, rozsah 0 – 6 kPa, Ø100 mm, presnosť 1,6%
- Umiestnenie a pripojenie plynomera vypracovať podľa STN 38 6442
- Vypracovať PD elektro – Ochrana pred nebezpečnými účinkami statickej elektriny, pred bleskom a účinkami atmosférických prepätí (bleskozvod, uzemnenie a pospájanie) RaMZ ZP (regulačné a meracie zariadenie ZP) podľa STN EN 60079-10
- Rozmery MaR skrine musia umožňovať manipuláciu s plynomerom za použitia štandardného pracovného náradia spoločne

Prosím, prečítajte si informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, a poučenie o Vašich právach v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov a o ich uplatnení na: www.spp-distribucia.sk/sk_gdpr



ON-LINE FORMULÁRE
www.spp-distribucia.sk



ZÁKAZNÍCKA LINKA
 0850 269 269



SPP - distribúcia, a.s.
 MLYNSKÉ NIVY 44/b
 825 11 BRATISLAVA



pripajanie@distribuciaplynu.sk



oplyne.info



Vyjadrenie k žiadosti o pripojenie odberného plynového zariadenia do distribučnej siete

kategória - MIMO DOMÁCNOSŤ – odber plynu do 60 tis. m³/rok - (Právnická osoba)

SKSPDIS070910038680

8003041219

Miesto dodávky (POD)

s dostatočným manipulačným priestorom.

- Pod plynomer inštalovať nastaviteľnú podporu

Evidenčné číslo

V prípade inštalácie meracej zostavy na 2 kPa rešpektovať, aby prívodné potrubie pred a za plynomerom malo také DN, ktoré bude spôsobovať čo najmenšiu tlakovú stratu. Pri vedení rozvodu je nutné minimalizovať počty kolien. Správne dimenzovanie rozvodov vzhľadom na charakter prevádzky inštalovaných spotrebičov musí stanoviť projektant.

V prípade nejasností a pre získanie ďalších doplňujúcich technických podkladov **pre spracovanie konštrukčnej dokumentácie merania** môže zodpovedný projektant **ešte pred začatím prác** na projekte osobne kontaktovať technika prevádzky MTS, SPP - distribúcia, a.s. (Ing. Pavol Bujňák, +421 55 242 5517, pavol.bujnak@spp-distribucia.sk). Vzhľadom na rozsah podkladov a lepšiu možnosť ich spracovania je vhodné priniesť si so sebou USB kľúč.

Spracovanú PD časť "meranie" odporúčame ešte pred posúdením oprávnenou právnickou osobou z hľadiska bezpečnostno-technických požiadaviek predložiť na konzultáciu/pripomienkovanie technikovi prevádzky MTS (v elektronickej forme – formát „pdf“).

Po spracovaní konštrukčnej projektovanej dokumentácie – „časť meranie“ ju **požadujeme predložiť k schváleniu** na SPP - distribúcia, a.s., **oddelenie prevádzky** v nasledovnom rozsahu:

1. Komplexný samostatný projekt inštalácie plynomera (PD plyn), vzťahujúci sa priamo k miestu jeho inštalácie vrátane uzatváracích armatúr, meradiel tlaku a teploty (technická správa a detailný výkres MaR časti) – môže byť súčasťou spoločnej PD plynovej časti OPZ
2. Komplexný samostatný projekt uzemnenia (PD elektro), vzťahujúci sa priamo k miestu jeho inštalácie (bleskozvod, uzemnenie a pospájanie)
3. Spracovaný protokol o určení vonkajších vplyvov, vzťahujúci sa k miestu inštalácie meracej zostavy (NV 393/2006 a 117/2001)

Po odsúhlasení kompletnej PD oddelením prevádzky SPP – distribúcia, a.s. doporučujeme **zabezpečiť posúdenie PD oprávnenou právnickou osobou** z hľadiska bezpečnostno-technických požiadaviek na základe Vyhl. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov, Príloha č.1, časť III – elektro, skupina A, písm. e), ako aj podľa časti IV – plyn, skupina B, písm. f) až g) (Príloha č.9).


Upozornenie: Pri zistenom nesúlade prípravy meracieho miesta so schválenou a odovzdanou PD, pri nedostatkoch v dokumentácii a zlej kvalite odvedených prác nebude meracia zostava inštalovaná do doby odstránenia nedostatkov.

- iné podmienky: nevyžaduje sa

1.3 Odberné plynové zariadenie (OPZ):

- **stav:** neexistujúce, je potrebné vybudovať
- **investor:** žiadateľ o pripojenie (Krajské múzeum v Prešove),
- **umiestnenie:** za HUP
- **technické riešenie:** zodpovedá projektant a odborný pracovník plynových zariadení,
- iné podmienky: nevyžaduje sa

Orientačný náčrt zariadení podľa vyššie uvedenej špecifikácie

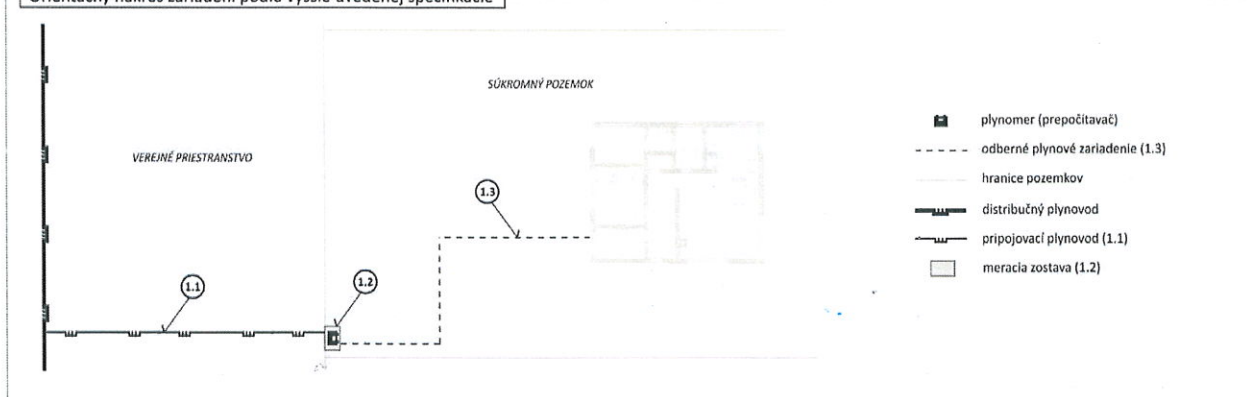

TENTO NÁČRT JE INFORMATÍVNY A NEZOBRAZUJE PRIPOJENIE VAŠEJ NEHNUTEĽNOSTI DO DISTRIBUČNEJ SIETE.

Prosím, prečítajte si informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, a poučenie o Vašich právach v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov a o ich uplatnení na: www.spp-distribucia.sk/sk_gdpr



ON-LINE FORMULÁRE
www.spp-distribucia.sk



ZÁKAZNÍCKA LINKA
0850 269 269



SPP - distribúcia, a.s.
MLYNSKÉ NIVY 44/b
825 11 BRATISLAVA



pripajanie@distribuciaplynu.sk



oplyne.info

SPP - distribúcia, a.s., IČO: 35 910 739.



Vyjadrenie k žiadosti o pripojenie odberného plynového zariadenia do distribučnej siete

kategória - MIMO DOMÁCNOSŤ – odber plynu do 60 tis. m³/rok - (Právnická osoba)

SKSPDIS070910038680

8003041219

Miesto dodávky (POD)

Evidenčné číslo

2. Postup pre pripojenie OPZ do DS:

2.1 Uzavretie Zmluvy o pripojení s PDS. Pre uzavretie Zmluvy o pripojení sa riadte pokynmi v sprievodnom liste PDS, ktorý ste obdržali spolu s návrhom Zmluvy o pripojení a Záverečnými ustanoveniami zaslaného návrhu zmluvy.

2.2 Projektová dokumentácia (PD). V zmysle TPP vypracovať PD preložky (predĺženia) a meracej zostavy a túto zaslať na vyjadrenie PDS na korešpondenčnú adresu spoločnosti, alebo predložiť osobne na oddelenie prevádzky až po doručení Zmluvy o pripojení podpísanej oboma zmluvnými stranami (adresy na web stránke: www.spp-distribucia.sk => Kontakty). Spolu s PD zaslať aj kópiu tohto Vyjadrenia. Doporučujeme, aby PD bola spracovaná tak, aby PP bol riešený ako samostatný stavebný objekt. Žiadateľ je povinný predložiť na schválenie projektovú dokumentáciu okrem analógovej (papierovej) aj v elektronickej forme (formát.pdf). Kladné vyjadrenie PDS k PD je možné použiť k stavebnému konaniu resp. k ohláske drobnej stavby. Súčasťou predkladanej projektovej dokumentácie musí byť aj časť Meranie plynu:

- protokol o určení vonkajších vplyvov
- schéma uzemnenia/pospojovania
- samostatný projekt inštalácia plynomera, vrátane uzatváracích armatúr, meradiel tlaku a teploty (technická správa, detailný výkres časti MaR,...)

Po odsúhlasení kompletnej PD oddelením prevádzky SPP – distribúcia, a.s. **žadateľ zabezpečí posúdenie PD oprávnenou právnickou osobou** z hľadiska bezpečnostno-technických požiadaviek na základe Vyhlášky 508/2009, príloha č.1, III. časť - elektro, skupina A, pís. e), ako aj podľa časti IV – plyn, skupina B, pís. f-g)(príloha č.9).

2.3 Dohoda o preložke. Pred realizáciou preložky je potrebné uzavrieť s oddelením prevádzky "Dohodu o preložke plynárenského zariadenia" (www.spp-distribucia.sk => Kontakty).

2.4 Realizácia preložky (predĺženia) PP.

- **Vytýčenie DS.** Ak je potrebné pred realizáciou preložky PP jeho vytýčenie, je žiadateľ povinný požiadať PDS o vytýčenie existujúceho PP. O vytýčenie je možné požiadať:

- ONLINE na www.spp-distribucia.sk => E-služby, alebo
- písomne na adrese Sekcia údržby a merania, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava.

- **Zemné práce.**

- **Preložka PP a osadenie MaZ.** Realizáciu je možné objednať u zhotoviteľov plynových zariadení uvedených na www.spp-distribucia.sk => E-služby, resp. u inej oprávnenej organizácie, alebo priamo na oddelení údržby www.spp-distribucia.sk => Kontakty. Cenník a rozsah prác spoločnosti SPP – distribúcia, a.s. je uvedený v Cenníku externých služieb na web stránke www.spp-distribucia.sk => Tlačivá. V prípade realizácie prác vykonaných neoprávnenou osobou nebudú splnené podmienky pripojenia a PDS nenainštaluje meradlo zemného plynu.

- **Odozdvanie dokladov PDS od PP.** Po zrealizovaní všetkých prác súvisiacich s predĺžením PP a osadením meracej zostavy je žiadateľ (oprávnená osoba) povinný odovzdať PDS na oddelenie prevádzky (www.spp-distribucia.sk => Kontakty) doklady podľa zoznamu dokladov, ktorý je prílohou k vyjadreniu PDS k projektovej dokumentácii stavby. Pri kompletnom odovzdaní dokladov bude vydané potvrdenie, ktoré je potrebné predložiť pri žiadosti o montáž meradla.

2.5 Výstavba OPZ a osadenie MaZ.

2.6 Uzavretie Zmluvy o dodávke plynu. Žiadateľ je povinný min. 30 dní pred predpokladaným začiatkom odberu (dňom montáže MZ) uzavrieť s dodávateľom zemného plynu Zmluvu o dodávke zemného plynu.

2.7 Montáž MZ. Po vybudovaní OPZ a jeho dopojení do meracej zostavy žiadateľ vyplní ONLINE FORMULÁR na stránke www.spp-distribucia.sk => E-služby, zašle poštou alebo predloží osobne v Zákazníckej kancelárii, za účelom montáže určeného meradla zemného plynu tieto doklady:

- Žiadosť o realizáciu pripojenia do distribučnej siete a montáž meradla,
- Správu o odbornej prehliadke a skúške OPZ – kópia,
- Zápis o tlakovej skúške OPZ – kópia (nie starší ako 5 mesiacov),
- **V prípade realizácie predĺženia PP:** potvrdenie o odovzdaní a prevzatí kompletnej dokumentácie PP a meracej zostavy (vydané oddelením prevádzky) – kópia. Tento doklad nie je možné nahradiť Zápisom o odovzdaní stavby. Potvrdenie bude vystavené až po odovzdaní dokumentov od PP.
- **V prípade ak sa predĺženie PP nezrealizovalo:** potvrdenie o odovzdaní a prevzatí kompletnej dokumentácie meracej zostavy a súhlasné stanovisko oddelenia prevádzky k PD resp. potvrdenie o odovzdaní prevzatí kompletnej dokumentácie s uvedením dostupnosti MaZ z verejného priestranstva vid' bod 3.8.

Správu o odbornej prehliadke a skúške OPZ a Zápis o tlakovej skúške OPZ je možné nahradiť Potvrdením o odovzdaní a prevzatí kompletnej dokumentácie OPZ, ktoré vydá oddelenie prevádzky SPP – distribúcia, a.s. v prípade, ak doklady od OPZ odovzdáte spolu s dokladmi od PP resp. meracej zostavy. V čase predloženia žiadosti musí byť platná Zmluva o pripojení. Platnosť Zmluvy je uvedená na jej prvej strane a môže byť predĺžená dodatkom najviac o 12 mesiacov. O predĺženie je potrebné písomne požiadať PDS v čase platnosti Zmluvy.





Vyjadrenie k žiadosti o pripojenie odberného plynového zariadenia do distribučnej siete

kategória - MIMO DOMÁCNOSŤ – odber plynu do 60 tis. m³/rok - (Právnická osoba)

SKSPDIS070910038680

8003041219

Miesto dodávky (POD)

Evidenčné číslo

3. Všeobecné podmienky:

- 3.1 Toto Vyjadrenie nie je možné použiť pre účely konaní podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, prípadne iného predpisu. Toto Vyjadrenie nie je možné použiť ani ako súčasť ohlásenia drobnej stavby. Pre vyššie uvedené účely je potrebné požiadať PDS o vydanie stanoviska k PD.
- 3.2 Za stanovenie dostatočnej kapacity OPZ a veľkosti RTP zodpovedá žiadateľ o pripojenie.
- 3.3 Žiadateľ je povinný realizovať výstavbu plynových zariadení (vrátane osadenia MaZ) v zmysle Zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon), Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, a v zmysle príslušných STN, STN EN, TPP, PTN a ostatných predpisov.
- 3.4 Toto Vyjadrenie nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia orgánov verejnej správy (napr. stavebného úradu) ani fyzických alebo právnických osôb vyžadovaných na realizáciu plynových zariadení uvedených v tomto Vyjadrení v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Uvedené stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia je povinný žiadateľ zaobstaráť si sám na vlastné náklady. Spoločnosť SPP - distribúcia, a. s. nezodpovedá za nevydanie potrebných rozhodnutí, stanovísk alebo súhlasov, ani za skutočnosť, že v prípade ich neudelenia nie je možné pripojenie realizovať iným spôsobom tak, aby boli splnené podmienky uvedené v Technických podmienkach spoločnosti SPP – distribúcia, a. s. ako PDS.
- 3.5 Predĺženie existujúceho pripojovacieho plynovodu (PP) bude riešené podľa § 81 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov preloškou na náklady žiadateľa, pričom sa vlastníctvo PP vykonaním prelošky nemení.
- 3.6 Žiadateľ je povinný zabezpečiť realizáciu prelošky PP (predĺženie PP) a osadenia MaZ iba prostredníctvom oprávnenej osoby, ktorá je odborne spôsobilá na vykonávanie činností v plynárenstve v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.
- 3.7 Ak realizáciou prelošky budú dotknuté vlastnícke práva vlastníkov nehnuteľností odlišných od žiadateľa, je žiadateľ povinný zabezpečiť ich povolenia (súhlasy) s realizáciou prelošky. V prípade ak je cez PP, na ktorom sa bude realizovať preloška distribuovaný zemný plyn pre odberateľa/odberateľov odlišných od žiadateľa, je potrebné, aby žiadateľ pred realizáciou prelošky zabezpečil súhlas všetkých dotknutých odberateľov s realizáciou prelošky vrátane úpravy ich OPZ, merania a MaZ. Všetky náklady na prelošku znáša žiadateľ. Spoločnosť SPP - distribúcia, a. s. nezodpovedá za neudelenie potrebných povolení (súhlasov), ani za skutočnosť, že v prípade ich neudelenia nie je možné prelošku realizovať iným spôsobom tak, aby boli splnené podmienky uvedené v Technických podmienkach spoločnosti SPP – distribúcia, a. s. ako prevádzkovateľa distribučnej siete.
- 3.8 Ak po obhliadke skutkového stavu, v štádiu spracovania PD bude možné navrhnuť také technické a majetkoprávne riešenie pripojenia ktoré bude definovať dostupnosť HUP a MZ z verejného priestranstva i bez realizácie predĺženia existujúceho PP bude žiadateľ postupovať nasledovne:
 - Predloží na posúdenie PD stavby a doklad o verejnej dostupnosti HUP (fotodokumentácia príp. iný doklad) na oddelenie prevádzky (adresy na zaslanie projektovej dokumentácie sú uvedené na web stránke SPP distribúcia, a.s. www.spp-distribucia.sk => Kontakty)
 - V prípade posúdenia PD bez predĺženia PP nebude potrebné uskutočniť kroky a podmienky viazané k vypracovaniu dohody o preloške, realizácii a kontrole predĺženia PP definované v predchádzajúcich bodoch tohto vyjadrenia.
 - V prípade schválenia PD bez predĺženia PP je žiadateľ povinný predložiť pri žiadosti o montáž meradla aj vyjadrenie k PD resp. potvrdenie o odovzdaní prevzatí kompletnej dokumentácie s uvedením dostupnosti MaZ z verejného priestranstva.

Použité skratky: DRZ – Domová regulačná zostava, DS – Distribučná sieť, HUP – Hlavný uzáver plynu, MZ – Meracie zariadenie, OM – Odberné miesto, NTL – Nízkotlaký, OPZ – Odberné plynové zariadenie, PD – Projektová dokumentácia, PDS – Prevádzkovateľ distribučnej siete, PP – Pripojovací plynovod, PZ – Plynárenské zariadenie, RTP – Regulátor tlaku plynu, STL – Stredotlaký, TPP – Technické podmienky.

Dátum:

30.1.2020

Spracovateľ:

Ing. Marcela Briatková

Technik pre pripájanie do distrib.siete

V.r.

Podpis a pečiatka

Prosím, prečítajte si informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, a poučenie o Vašich právach v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov a o ich uplatnení na: www.spp-distribucia.sk/sk_gdpr

ON-LINE FORMULÁRE
www.spp-distribucia.skZAKAZNÍČKA LINKA
0850 269 269SPP - distribúcia, a.s.
MLYNSKÉ NIVY 44/b
825 11 BRATISLAVApripajanie@distribuciaplynu.skoplyne.info

SPP - distribúcia, a.s., IČO: 35 910 739.